

ELEKTROJUG DUBROVNIK

Nikole Tesle 3
20 000 DUBROVNIK

TELEFON • 020 • 468111
TELEFAKS • 020 • 357557
POŠTA • 20000 DUBROVNIK • SERVIS
IBAN • HR2324840081400016164

TRIVIUM d.o.o. za projektiranje i nadzor
Ruđera Boškovića 23
21000 Split

NAŠ BROJ I ZNAK 4016/ *856* /101-MS

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET Prometnica Doli (D8) – UPU TZ i LN
Sestrice - posebni uvjeti iz oblasti
elektroenergetike

DATUM 12.12.2016. god.

Temeljem vašeg dopisa od 21.04.2015 godine i dostavljenog Idejnog projekta prometnice Doli (D8) – UPU TZ i LN Sestrice:

Investitor: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
Trg Ruđera Boškovića 1
20232 Slano
OIB: 32333978490

Izvršitelj: TRIVIUM d.o.o. za projektiranje i nadzor
Ruđera Boškovića 23
21000 Split
OIB: 57426960741

Naziv projekta: PROMETNICA DOLI (D8) – UPU TZ I LN SESTRICE
Vrsta projekta: GRAĐEVINSKO – PROMETNI PROJEKT
Faza projekta: IDEJNI PROJEKT
Oznaka projekta: T.D. 20/15
Projektant: Miroslav Jakovčević, dipl. ing. građ.
Suradnici: Sanja Vrdoljak, dipl. ing. građ.
Vedran Kurtović, dipl. ing. građ.
Prof. dr. sc. Jure Radnić, dipl. ing. građ.
Mladen Žanić, dipl. ing. el.
Božen Marković, ing. prom.

Mjesto i datum izrade: Split, ožujak 2015. godine
Direktor: Silvana Jakovčević, dipl. ing. građ.

dostavljamo Vam

posebne uvjete iz oblasti elektroenergetike

1. Na trasi Prometnice Doli (D8) – UPU TZ i LN Sestrice nalazi se postojeći 35 kV vod TS 110/35/10(20)kV Ston – TS 35/10 kV Slano (vidi skicu u prilogu).
2. Izraditi Glavni projekt križanja i približavanja navedenog SN 35 kV zračnog voda s planiranim zahvatom u prostoru - Prometnica Doli (D8) – UPU TZ i LN Sestrice, koji treba sadržavati zaključak o zadovoljavanju odredbi „Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV(SI. I. 65/88; NN br. 53/91 i 24/97) i drugih važećih propisa, a isti po izradi dostavi davaocu ovih posebnih uvjeta građenja na suglasnost i potvrdu;

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

3. Ako je eventualno potrebna rekonstrukcija dalekovoda potrebno je izraditi projektni zadatak s osnovnim tehničkim parametrima te isti dostaviti na ovjeru u HEP – ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik;
4. Za eventualno novo stupno mjesto i promjenu trase navedenog srednjenaponskog voda potrebno je sklopiti Ugovor o međusobnim odnosima, te definirati prava i obveze u financiranju rekonstrukcije dalekovoda temeljem Zakona o energiji (NN br. 120/12 i 14/14) i općih uvjeta isporuke električne energije (NN br. 85/2015). Nositelj poslova na pripremnim poslovima (izrada Idejnog i Glavnog projekta), javnoj nabavi te radovima je HEP – ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, a financijska sredstva osigurava podnositelj zahtjeva odnosno Investitor;
5. Svi troškovi koji nastanu prilikom izrade suglasnosti, pregleda tehničke dokumentacije, nadzora i pregleda izvedbenih radova HEP – ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik će fakturirati u vrijednosti internih cijena;
6. Projekt rekonstrukcije treba sadržavati i dio koji se odnosi na organizaciju izvođenja radova kako bi se uvažili zahtjevi za što kraće isključenja potrošača i nesmetan pogon elektroenergetskog sustava;
7. Troškove izrade tehničke dokumentacije, izvedbe glavnih radova kao i radova eventualnih provizornih rješenja idu na teret investitora;
8. Svi radovi s eventualnim miniranjem, kretanjem teške mehanizacije izmjenom gabarita buduće prometnice treba pravovremeno dojaviti HEP – ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik kako bi se izbjeglo eventualno oštećenje navedenih SN vodova. Projektom dokumentacijom obraditi mjere zaštite poradi neugrožavanja stabilnosti dalekovoda i neoštećenja elemenata istog. Preporučljivo je da se radovi u blizini SN vodova izvode bez miniranja;
9. U blizini ispod vodiča te u okolici navedenih SN vodova ne smiju se planirati i nalaziti skladišta ili bilo kakva druga odlagališta lakozapaljivih materijala. Isto tako trebaju se izbjeći parkiranja kamiona i teške mehanizacije ispod u neposrednoj blizini srednjenaponskih vodova ;
10. Investitor odnosno budući korisnik je dužan omogućiti nesmetan pristup u trasu navedenih SN vodova tijekom hitnih intervencija i potreba održavanja;
11. Prije početka radova investitor je dužan pismeno obavijestiti HEP – ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik najmanje petnaest dana prije početka radova;
12. Napomena: dužni smo upozoriti da sve posljedice koje mogu proizići zbog blizine navedenih elektroenergetskih objekata i njegovih sastavnih dijelova (stupovi, trake uzemljenja) i trase buduće ceste i njenih sastavnih dijelova (misli se na eventualne instalacije), u smislu sigurnosti ljudi i dobara, elektromagnetskog utjecaja blizine navedenih elektroenergetskih objekata glede eventualnih smetnji i utjecaja snosi Investitor i nisu predmet ovih Posebnih uvjeta.
13. Duž ceste planirano je postavljanje rasvjetnih stupova u koridoru ceste. Napajanje javne rasvjete će se vršiti iz postojeće transformatorske stanice i planirane nove TS.

Za potrebe povezivanja TZ i LN Sestrice na elektroenergetski sustav u trasi prometnice predvidjeti koridor za potrebe polaganja novih srednjenaponskih/visokonaponskih kablinskih vodova.

Privitak: Skica sa ucrtanim elektroenergetskim vodovima na području zahvata (raspoloživa skica iz baze podataka Elektrojuga Dubrovnik).

Napomena: Za potrebe priključenja TZ i LN Sestrice Investitor je obavezan podnijeti zahtjev za izdavanje Prethodne elektroenergetske suglasnosti kojom će se definirati tehnički i ekonomski uvjeti priključenja Kupca na elektroenergetski sustav. Ovim putem Vas podsjećamo na Naš dopis broj 401600 – 4839 – 101/MS od 21.06.2013 godine koji smo uputili Općini Dubrovačko primorje a koji se odnosi na izgradnju i razvoj elektroenergetske srednjenaponske mreže i pripadnih distributivnih transformatorskih stanica na lokalitetu TZ i LN Sestrice.

S poštovanjem!

Rukovoditelj Odjela za razvoj i pristup mreži

Marko Spajić dipl. ing. el.

Direktor:

Zvonimir Mataga dipl. ing. el.

Copy:


- OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano;
- Odjel za razvoj i pristup mreži;
- Arhiva;

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCUSKO PODRUČJE
ELEKTROJUG DUBROVNIK 2

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
 • www.hep.hr •

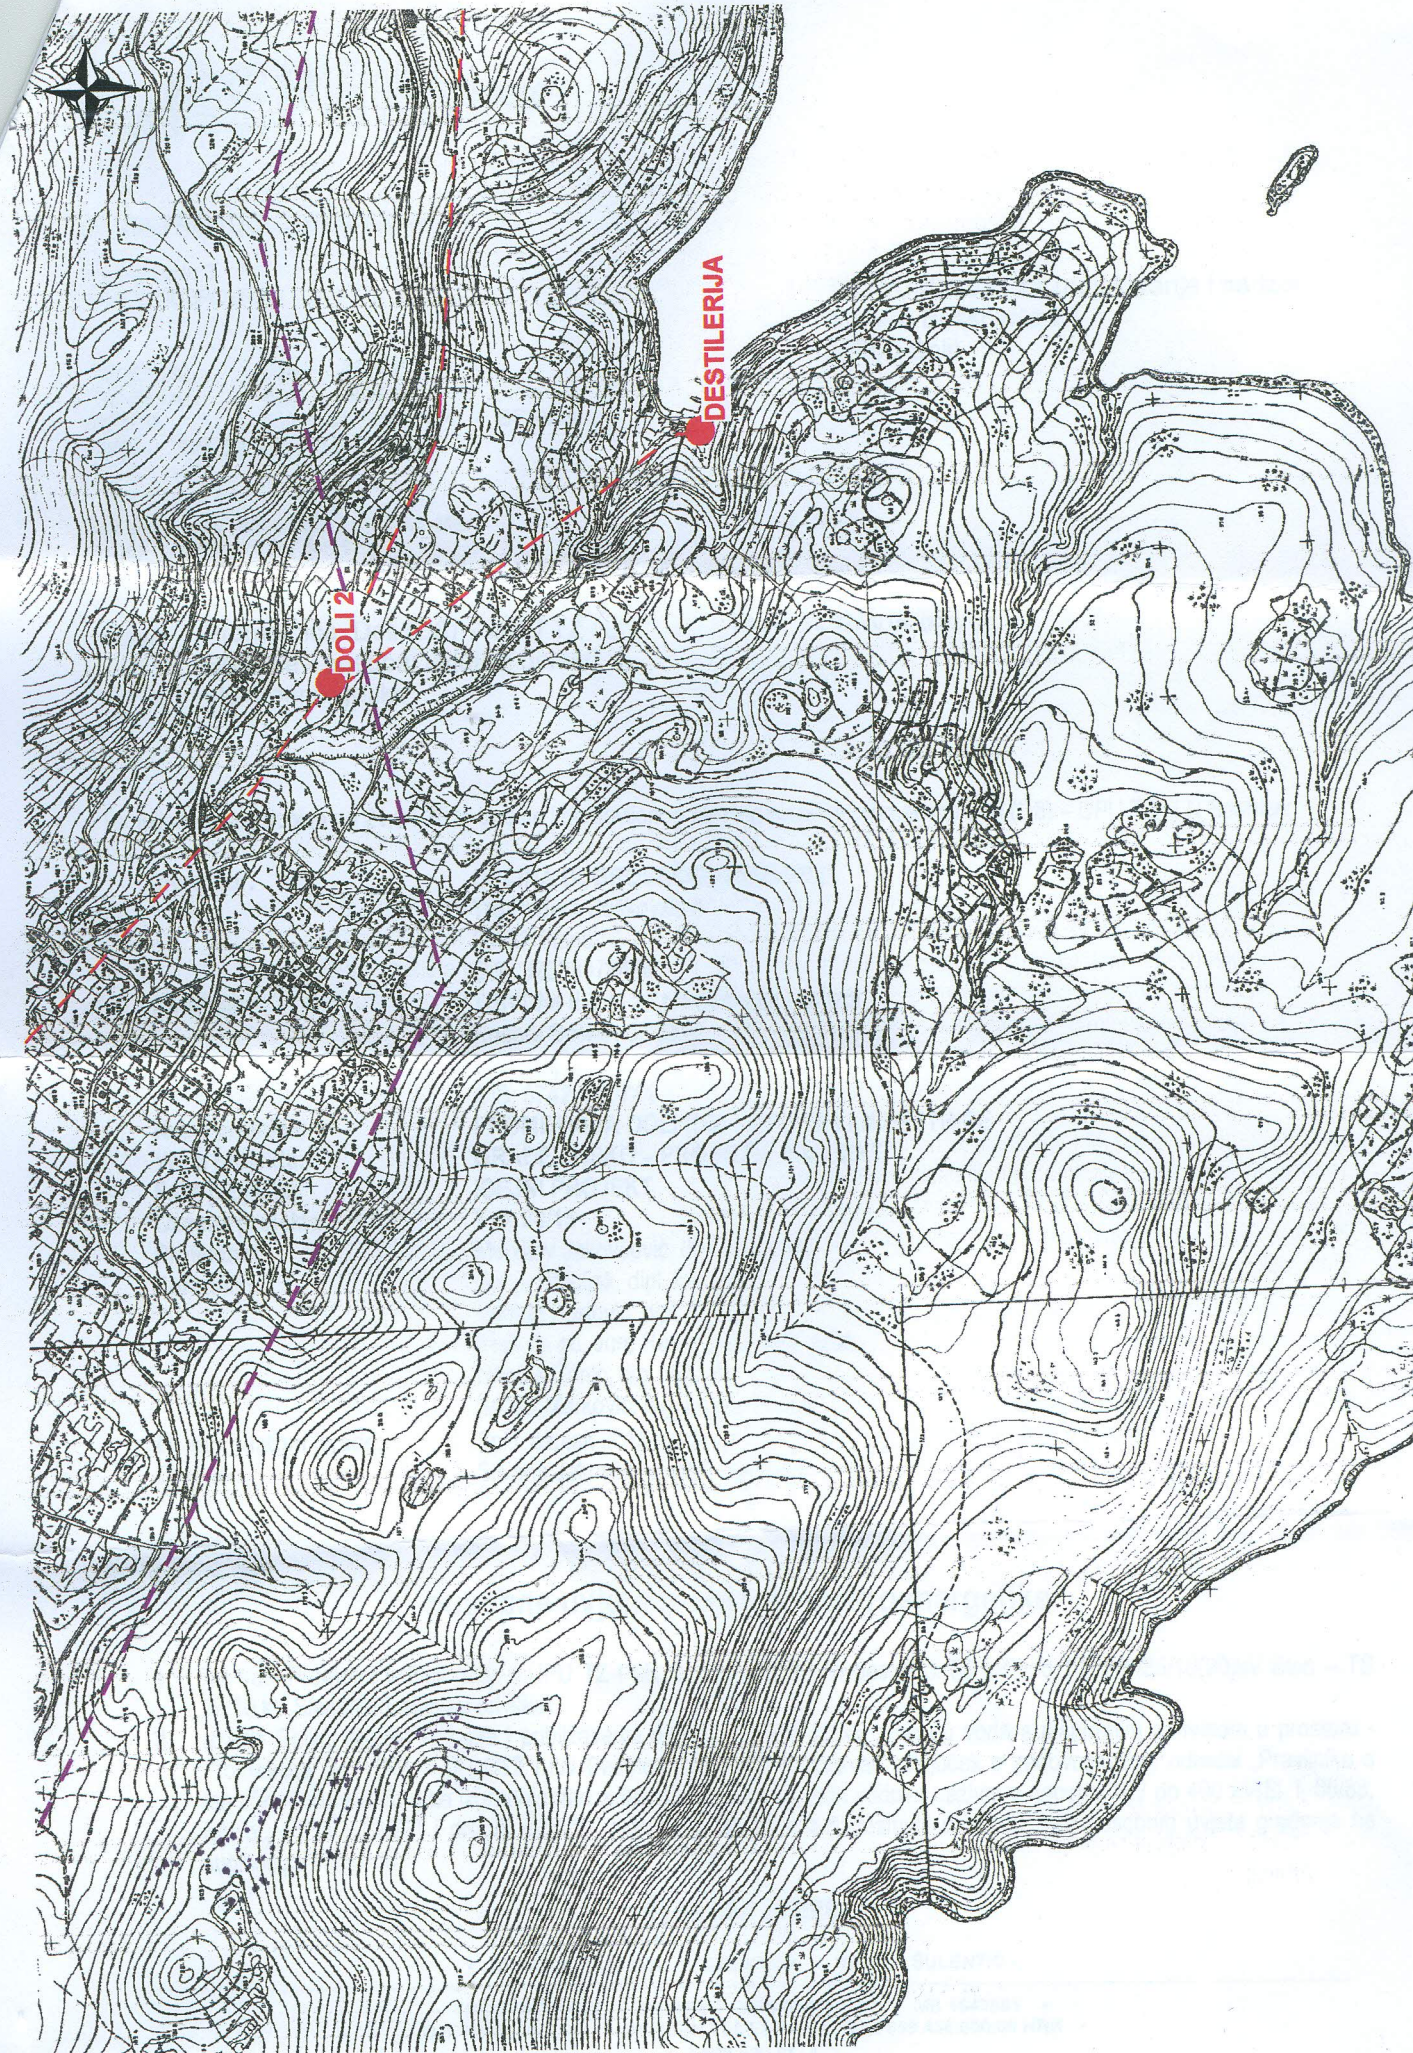

DOLI 2

DESTILERIJA